

分组

任务

、 、

-2F、-1F、1F、ppt校对

周游、

4F-19F、ppt制作


、王俊杰

2F-3F、ppt校对



楼层	防火分区	测量分区	房间高度	房间类型	火灾特点	可能引起误报的原因
负二楼		备用生活水箱间		普通	无明显特点	无
		消防水池		普通	无明显特点	无
		水泵房		普通	无明显特点	无
		维修间		普通	无明显特点	无
		走道楼梯间		普通	无明显特点	无

测量分区		理由
备用生活水箱间	无需	起火几率低
消防水池	无需	起火几率低
水泵房	点型感温探测器	
维修间	点型火灾探测器	
走道楼梯间	点型感烟探测器	

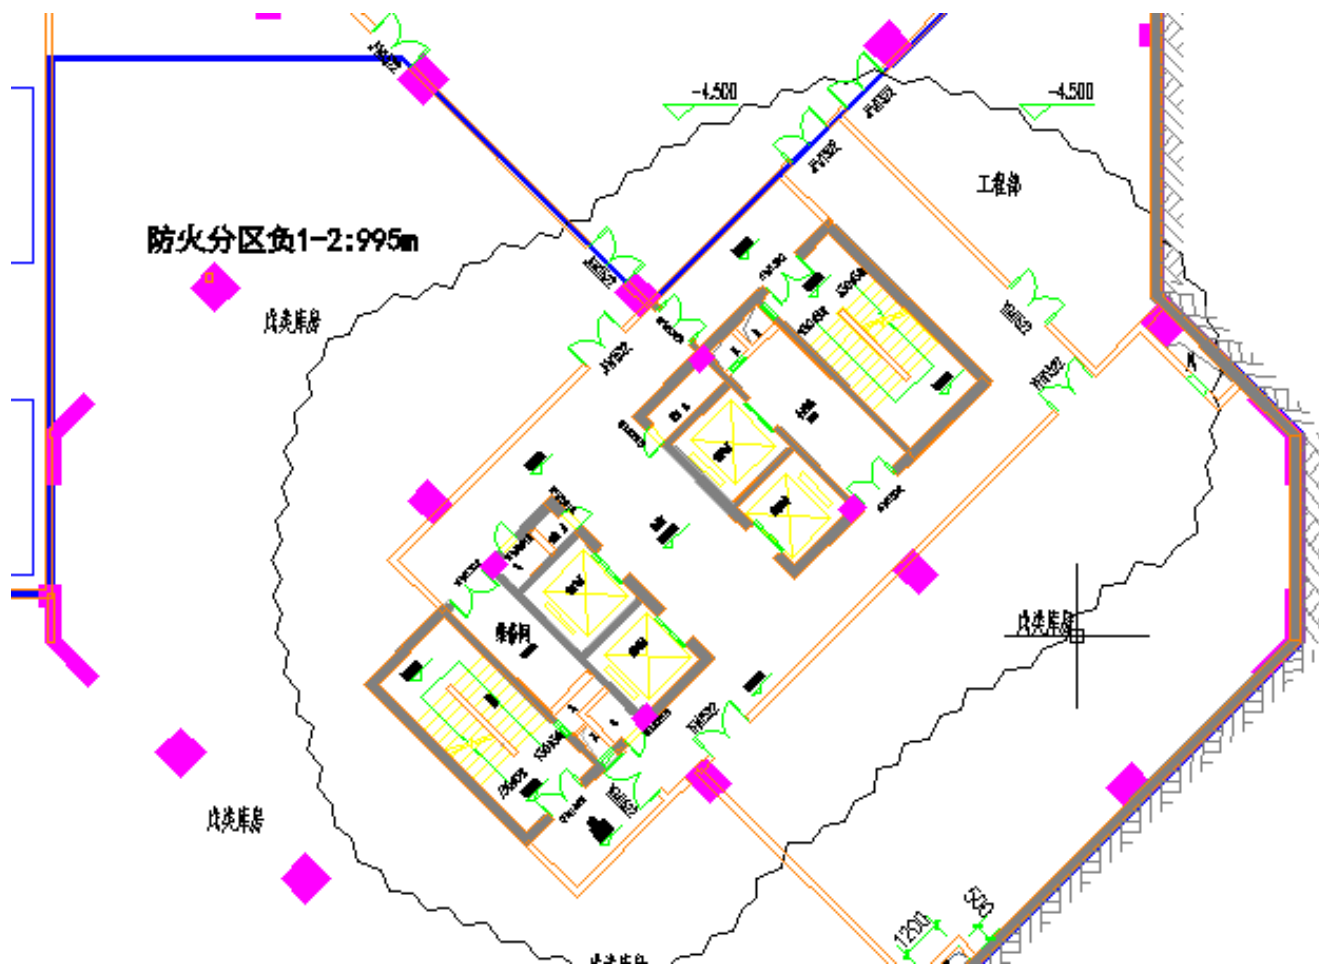

楼层	防火分区	测量分区	房间高度	房间类型	火灾特点	可能引起误报的原因
负一楼	防火分区负1-1	负一层车库	4.5m	车库	无	无
		卸货区	4.5m	普通	无	无
	防火分区负1-2	戊类库房	4.5m	库房	无	无
		维修间	4.5m	普通	无	无
		工程部	4.5m	普通	无	无
		电井	4.5m	普通	一般由电缆过热引起	

测量分区		理由
负一层车库	点型感烟火灾探测器	阴燃阶段产生大量的烟,可较早时间内发现火灾
卸货区	点型感烟火灾探测器	阴燃阶段产生大量的烟,可较早时间内发现火灾
戊类库房	点型感烟火灾探测器	阴燃阶段产生大量的烟,可较早时间内发现火灾
维修间	点型感烟火灾探测器	阴燃阶段产生大量的烟,可较早时间内发现火灾
工程部	点型感烟火灾探测器	阴燃阶段产生大量的烟,可较早时间内发现火灾
电井	缆式线型感温火灾探测器	线缆跨度较大,所以选择线型最好,线缆起火一般是由于过热引起的,所以选择感温探测器



楼层	防火分区	测量分区	房间高度	房间类型	火灾特点	可能引起误报的原因
一楼	防火分区1-1	大堂(11米)和休息区	11	普通	无明显特点	无
		大堂（6m）+电梯厅	6	普通	无明显特点	无
		大堂办公	6	办公室	无明显特点	无
		商务中心	6	办公室	无明显特点	无
		行李房	6	仓库	无明显特点	无
		贵重物品存放	6	特殊仓库	发生火灾，将造成巨大损失	无
		中包间，大包间	6	餐厅	无明显特点	无
		前室	6		无明显特点	无

测量分区		理由
大堂(11米)和休息区	吸气式感烟火灾探测器	楼层过高，可考虑吸气式（5.4.1.2）
大堂（6m）+电梯厅	点型感烟火灾探测器	
大堂办公	点型感烟火灾探测器	
商务中心	点型感烟火灾探测器	
行李房	点型感烟火灾探测器	
贵重物品存放	烟温光复合式火灾探测器，一氧化碳火灾探测器	
中包间，大包间	每个房间单独设置点型感烟火灾探测器	
前室	点型感烟火灾探测器	

楼层	防火分区	测量分区	房间高度	房间类型	火灾特点
一层	防火分区1-2	西餐（早餐）	6	餐厅	无明显特点
		中餐厅	6	餐厅	无明显特点
		员工餐厅	6	餐厅	无明显特点
		员工厨房	6	厨房	可能发生可燃气体泄漏
		西餐厅厨房	6	厨房	可能发生可燃气体泄漏
		中餐厅厨房	6	厨房	可能发生可燃气体泄漏
		干货物贮存	6	仓库	干燥货物使火灾发展迅速，产生大量烟，热和火焰辐射
		冷冻货物贮存	6	特殊仓库	冷库内空气异常干燥，起火后燃烧非常迅速
		PA工作室	6	酒店客房部	无明显特点
		消防控制室兼弱电机房	6		类似于计算机房

测量分区	房间类型	可能引起误报的原因	
西餐（早餐）	餐厅	无	
中餐厅	餐厅	无	
员工餐厅	餐厅	无	
员工厨房	厨房	烹饪产生大量烟雾滞留，烹饪产生明火	
西餐厅厨房	厨房	烹饪产生大量烟雾滞留，烹饪产生明火	
中餐厅厨房	厨房	烹饪产生大量烟雾滞留，烹饪产生明火	
干货物贮存	仓库	无	
冷冻货物贮存	特殊仓库	冷库故障	温度过低，会造成探测器结霜或
PA工作室	保洁部	无	
消防控制室兼弱电机房			

测量分区	
西餐（早餐）	点型感烟火灾探测器
中餐厅	点型感烟火灾探测器
员工餐厅	点型感烟火灾探测器
员工厨房	感温火灾探测器，可燃气体探测器
西餐厅厨房	感温火灾探测器，可燃气体探测器
中餐厅厨房	感温火灾探测器，可燃气体探测器
干货物贮存	点型感烟火灾探测器
冷冻货物贮存	空气采样式感烟火灾探测器，感测器安装在冷库外，空气取样管路延伸至冷库
PA工作室	点型感烟火灾探测器
消防控制室兼弱电机房	点型感烟火灾探测器或者无需

楼层	防火分区	测量分区	房间高度	房间类型	火灾特点
一层	防火分区1-2	发电机房	6	电气设备间	火灾中有爆炸危险
		储油间	6	特殊仓库	火灾发展迅速，有可燃气体泄漏和爆炸的危险
		变配电室	6	电气设备间	有电气火灾危险
		水源热泵	6	普通设备间	无明显特点
		前室	6	普通	无明显特点
	防火分区1-3	酒店配套商场	6	商场	无明显特点
		前室	6	普通	无明显特点

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/237060024134006034>