

# 肾动脉狭窄围手术护理





contents

# 目录

- 引言
- 术前评估与准备
- 术中护理配合
- 术后护理与观察
- 药物治疗与康复指导
- 总结与展望

# 01

## 引言



## 目的和背景



肾动脉狭窄 ( Renal Artery Stenosis , RAS ) 是一种常见的血管疾病，严重影响患者肾功能和生活质量。



手术是治疗肾动脉狭窄的有效方法，围手术期的护理对于患者的康复至关重要。



本文旨在探讨肾动脉狭窄围手术期的护理措施，为患者和医护人员提供有益的参考。



# 肾动脉狭窄定义及危害

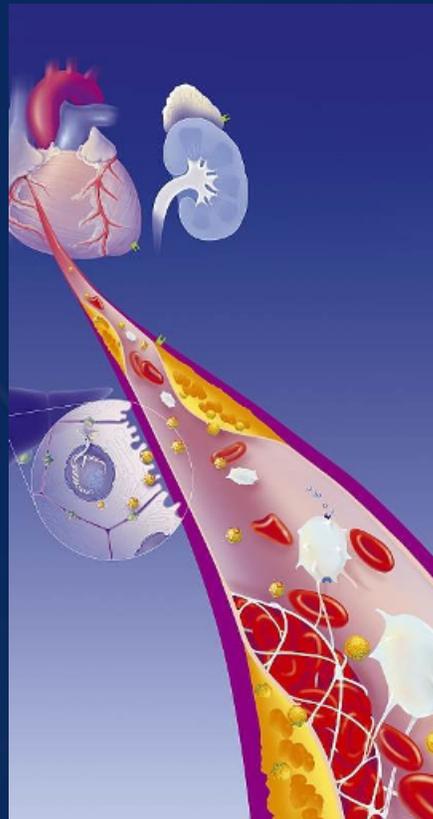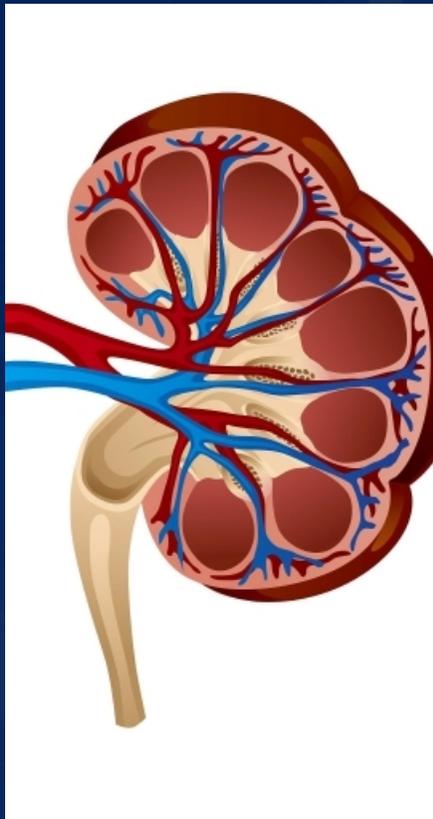

## 定义

肾动脉狭窄是指肾动脉主干或其分支管腔狭窄，导致肾脏血流灌注不足，引发一系列临床症状和体征。



## 危害

肾动脉狭窄可导致高血压、肾功能不全、心力衰竭等严重后果，严重影响患者的生活质量和预后。

# 02

## 术前评估与准备

# 患者评估

## 病史采集

详细了解患者的病史，包括高血压、冠心病、糖尿病等合并症情况。




## 体格检查

评估患者的生命体征、心肺功能、营养状况等。



## 心理评估


了解患者的心理状态，有无焦虑、恐惧等情绪。

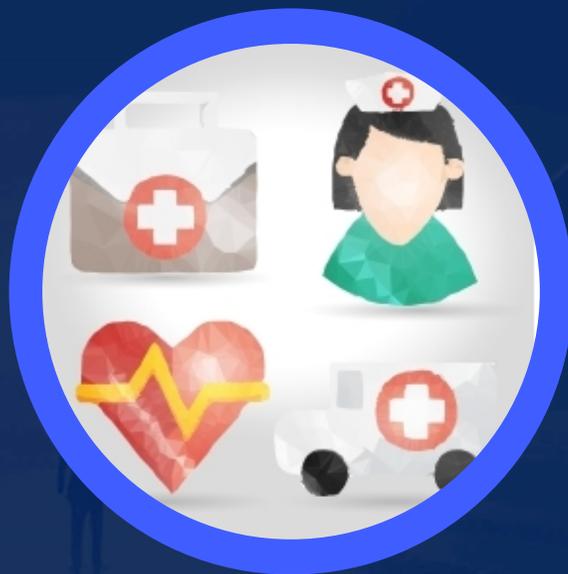



# 术前检查

01

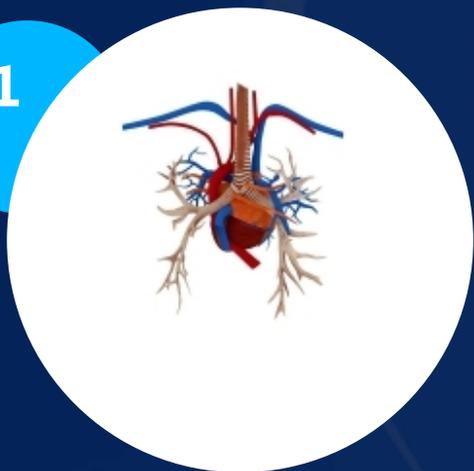

## 实验室检查

完善血常规、尿常规、肝肾功能、电解质、凝血功能等常规检查。

02



## 影像学检查

进行超声心动图、心电图、胸部X线等检查，评估心肺功能。

03



## 专科检查

进行肾动脉造影或CTA检查，明确肾动脉狭窄的程度和范围。



# 术前教育



## 手术知识宣教

向患者及家属介绍手术的目的、方法、预期效果及可能的风险。



## 术前准备指导

告知患者术前需进行的准备工作，如禁食、禁饮、备皮等。



## 术后护理指导

向患者及家属讲解术后护理的注意事项，如饮食、活动、用药等。

# 03

## 术中护理配合



# 手术室环境准备

## 手术室消毒

确保手术室空气洁净，减少感染机会，需进行严格的空气消毒。



## 光线调节

保证手术视野清晰，调整好手术灯光，减少术者视觉疲劳。



## 温度与湿度调节

维持手术室温度在22-25℃，相对湿度在40%-60%，以提供舒适的手术环境。





# 器械物品准备



## 常规器械

准备手术刀、血管钳、持针器、缝合针等常规手术器械，并保持清洁、锋利。



## 特殊器械

根据手术需要，准备肾动脉狭窄手术专用器械，如血管吻合器、动脉夹等。



## 一次性物品

备齐无菌敷料、缝合线、止血材料等一次性手术用品，确保无菌、无破损。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/327042154133006062>