

《传染病医院建筑设计规范》GB 50849—2014

局部修订条文对照表


(方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容)

现行《规范》条文	修订征求意见稿
1 总 则	1 总 则
1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的传染病医院和综合 性 医院的传染病区的建筑设计。	1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的传染病医院和综合医院的传染病区的建筑设计。
1.0.3 传染病医院的建筑设计，应遵照控制传染源、切断传染链、 隔离 易感人群的基本原则，并应满足传染病医院的医疗流程。	1.0.3 传染病医院的建筑设计，应遵照控制传染源、切断传染链、 <u>保护</u> 易感人群的基本原则，并应满足传染病医院的医疗流程， <u>做到功能完善、布局合理、安全高效、经济适用、智慧人文。</u>
2 术语和缩略语	2 术语和缩略语
2.1 术语	2.1 术语
2.1.1 传染病医院 infectious diseases hospital 诊断与收治患有国家传染病法规定传染病病种 病人 的专科医院。	2.1.1 传染病医院 infectious diseases hospital 诊断与收治患有国家传染病法规定传染病病种 <u>患者</u> 的专科医院。
	<u>2.1.1A 清洁区 clean area</u> <u>门急诊部、医技科室及住院部内不易受到患者血液、体液和病原微生物等物质污染及传染病患者不应进入的区域。</u>
	<u>2.1.1B 潜在污染区 potentially contaminated area</u>

现行《规范》条文	修订征求意见稿
	<u>住院部内位于清洁区与污染区之间，有可能被患者血液、体液和病原微生物等物质污染的区域。</u>
	<u>2.1.1C 污染区 contaminated area</u> <u>门急诊部、医技科室及住院部内传染病患者和疑似传染病患者接受诊疗的区域。</u>
2.1.2 筛查区 screening area 对病人进行初步预检筛分检查的区域。	2.1.2 筛查区 screening area 对患者进行预检分诊的区域。
2.1.3 接诊区 referral section 指门诊部内设立的办理并接收包括由其他医疗机构转诊来的病人的部门。	2.1.3 接诊区 referral section 指接收患者的区域。
2.1.4 负压病房 negative air pressure isolated ward 采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向，保证室内空气静压低于周边区域空气静压，并采取有效卫生安全措施防止传染的病房。	2.1.4 负压病房 negative air pressure isolated ward 采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向，保证室内空气静压低于周边区域空气静压，并采取有效卫生安全措施防止传染的 <u>呼吸道传染病病房</u> 。
	<u>2.1.4A 负压重症监护护理单元 negative air pressure intensive care unit</u> <u>独立设置的专业监护医疗单元，采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向，保证室内空气静压低于</u>

现行《规范》条文	修订征求意见稿
	<u>周边区域空气静压，并采取有效卫生安全措施防止疾病传播的护理单元。</u>
2.1.5 负压 <u>隔离</u> 手术室 negative air pressure operating room 采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向，保证室内空气静压低于周边区域空气静压，并采取有效卫生安全措施防止传染的手术室。	2.1.5 负压手术室 negative air pressure operating room 采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向，保证室内空气静压低于周边区域空气静压，并采取有效卫生安全措施防止传染的手术室。
2.1.6 缓冲室 <u>buffer</u> room 相邻空间之间安排设计的有组织气流并形成卫生安全屏障的间隔小室。	2.1.6 缓冲室 <u>anteroom</u> <u>清洁区、潜在污染区及污染区的</u> 相邻空间之间安排设计的有组织气流并形成卫生安全屏障的间隔小室。
2.1.7 <u>疑似</u> 病房 <u>disease inspection ward</u> 收留具有一定病兆的 <u>病人</u> ，对其做进一步留观诊断的病房。	2.1.7 留观病房 <u>observation room</u> 收留具有一定传染病兆的 <u>患者</u> ，对其做进一步留观诊断的病房。
	2.1.8 <u>卫生通过区</u> <u>hygienic pass through</u> <u>设于不同净化等级或感染风险等级的区域之间，供人员及物资进行卫生处置的区域。宜包括缓冲间、换鞋、更衣、淋浴间，以及相关物资的运送通道。</u>
	2.1.9 <u>绿化隔离卫生间距</u> <u>green isolation distance</u> <u>指绿化垂直投影的水平距离。</u>
2.2 缩略语	2.2 缩略语
2.2.4 ICU (Intensive Care Unit) 重	2.2.4 ICU (Intensive Care Unit) 重

现行《规范》条文	修订征求意见稿
症监护	症监护护理单元
	2.2.5 PCR (Polymerase Chain Reaction) 聚合酶链式反应，核酸检测
	2.2.6 CSSD (Central Sterile Supply Department) 消毒供应中心
3 传染病医院流程	3 传染病医院流程
3.0.1 传染病医院基本流程图见图 3.0.1。	3.0.1 传染病医院基本流程图见图 3.0.1。
图 3.0.1 传染病医院基本流程图	图 3.0.1 传染病医院基本流程图
3.0.2 门诊医技科室基本流程图见图 3.0.2。	3.0.2 门诊医技科室基本流程图见图 3.0.2。

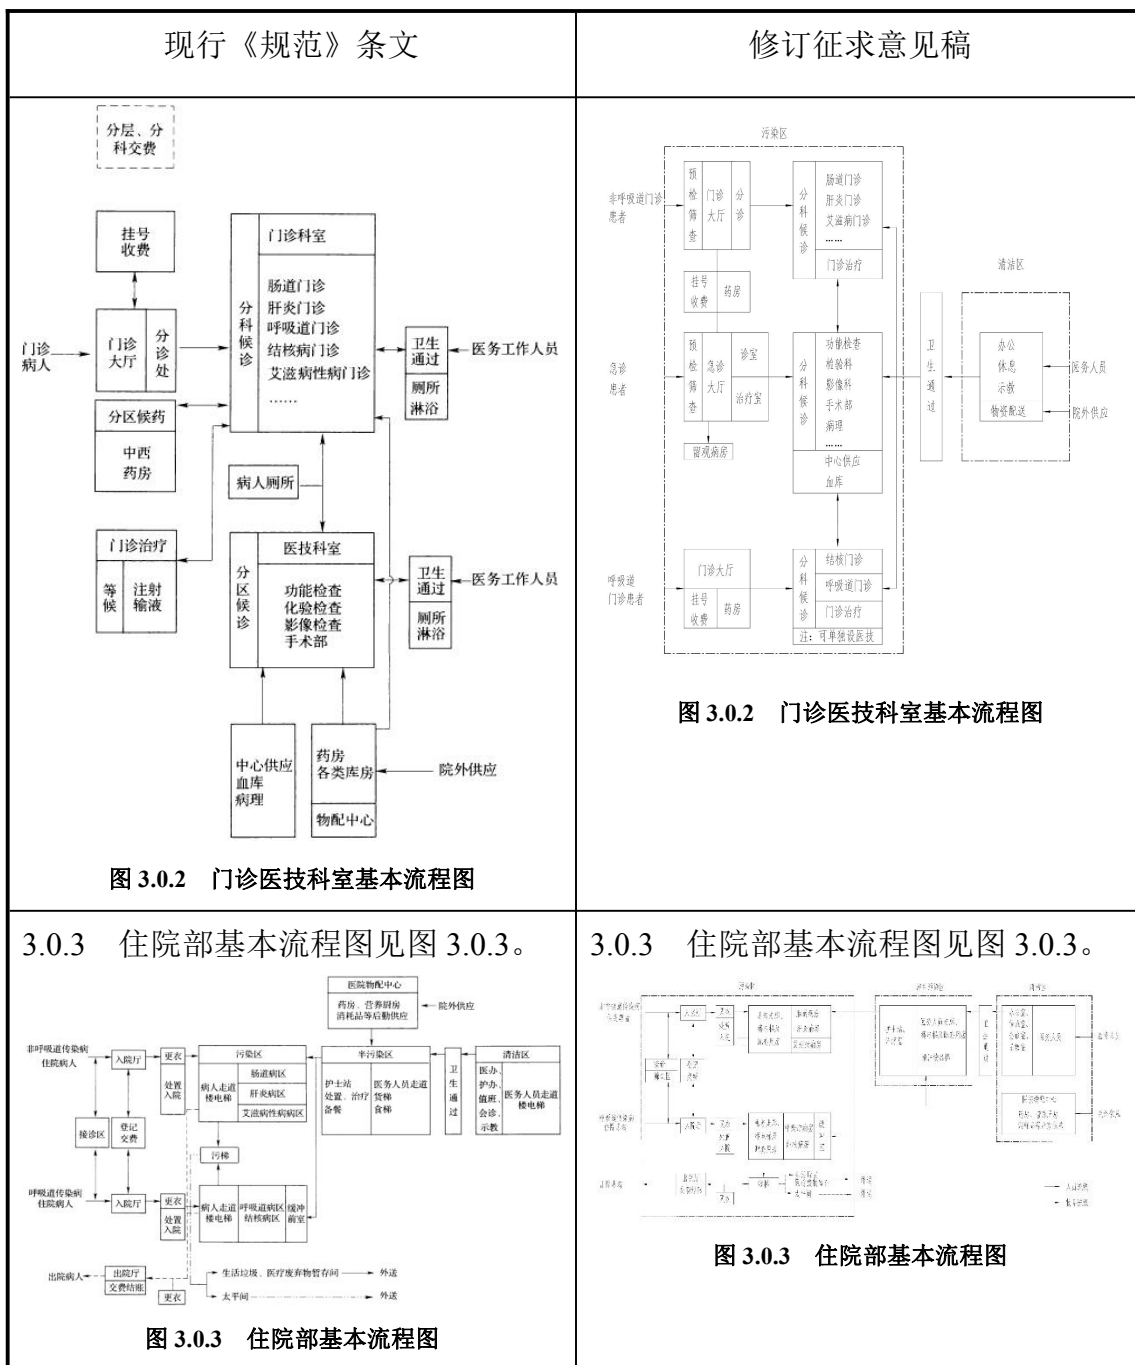

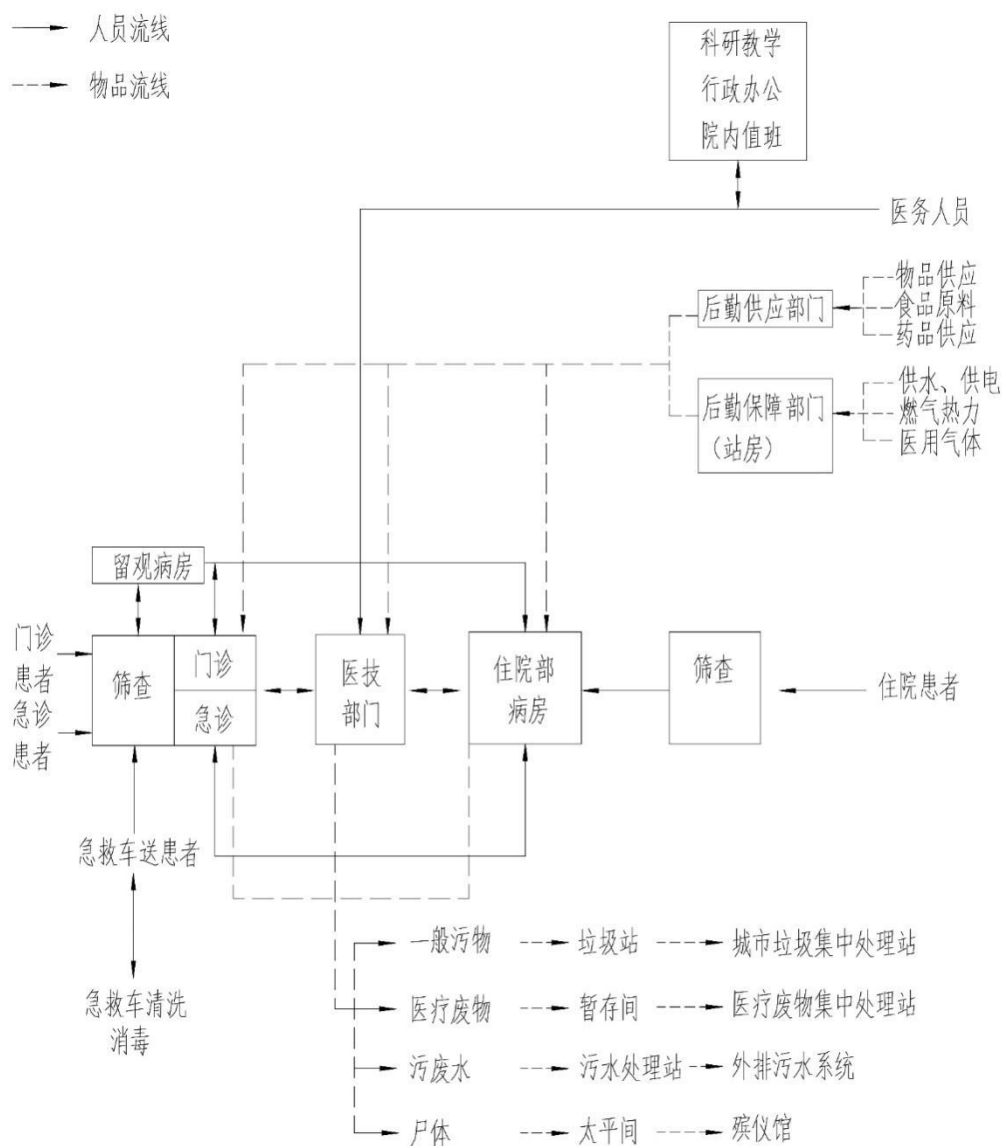


图 3.0.1 传染病医院基本流程图（修订征求意见稿）

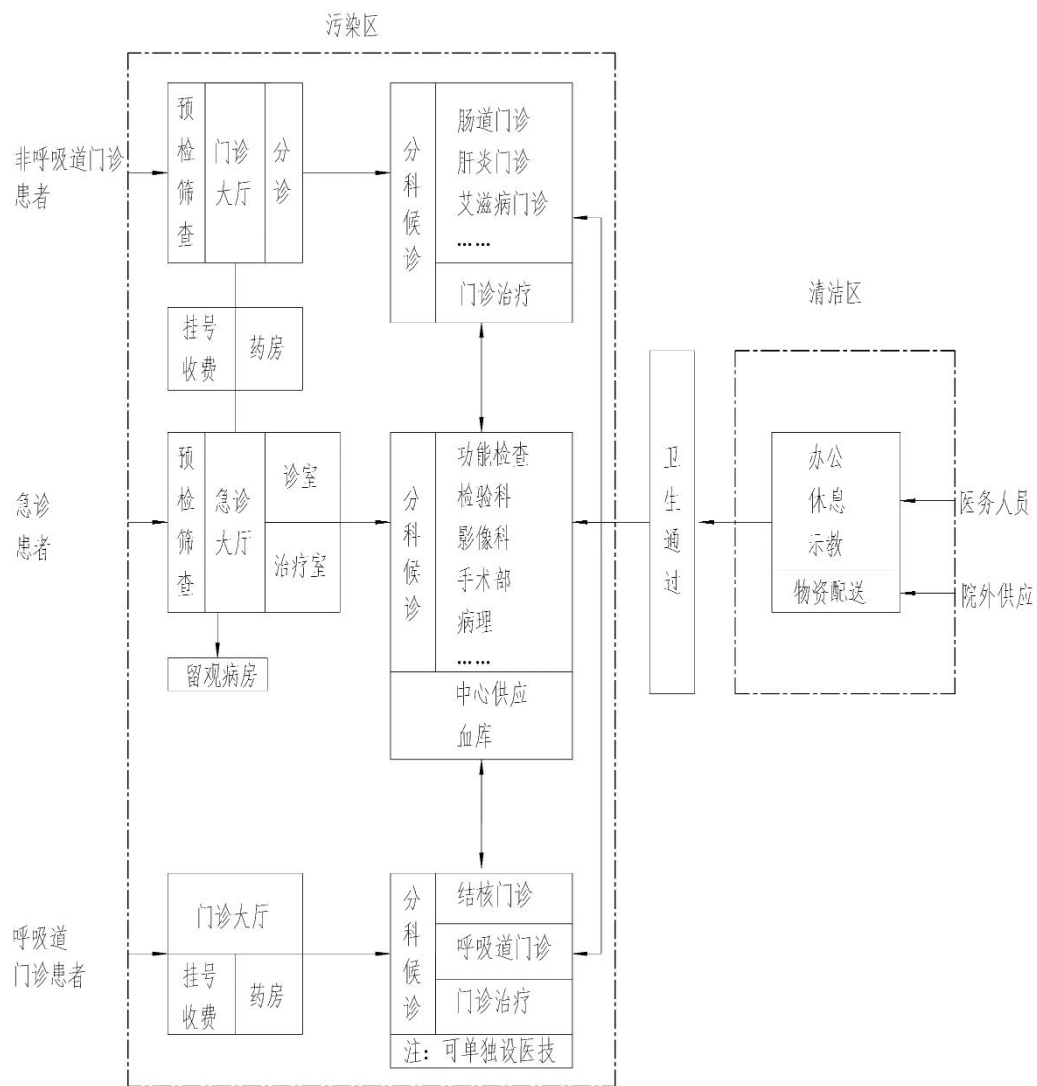


图 3.0.2 门诊医技科室基本流程图（修订征求意见稿）

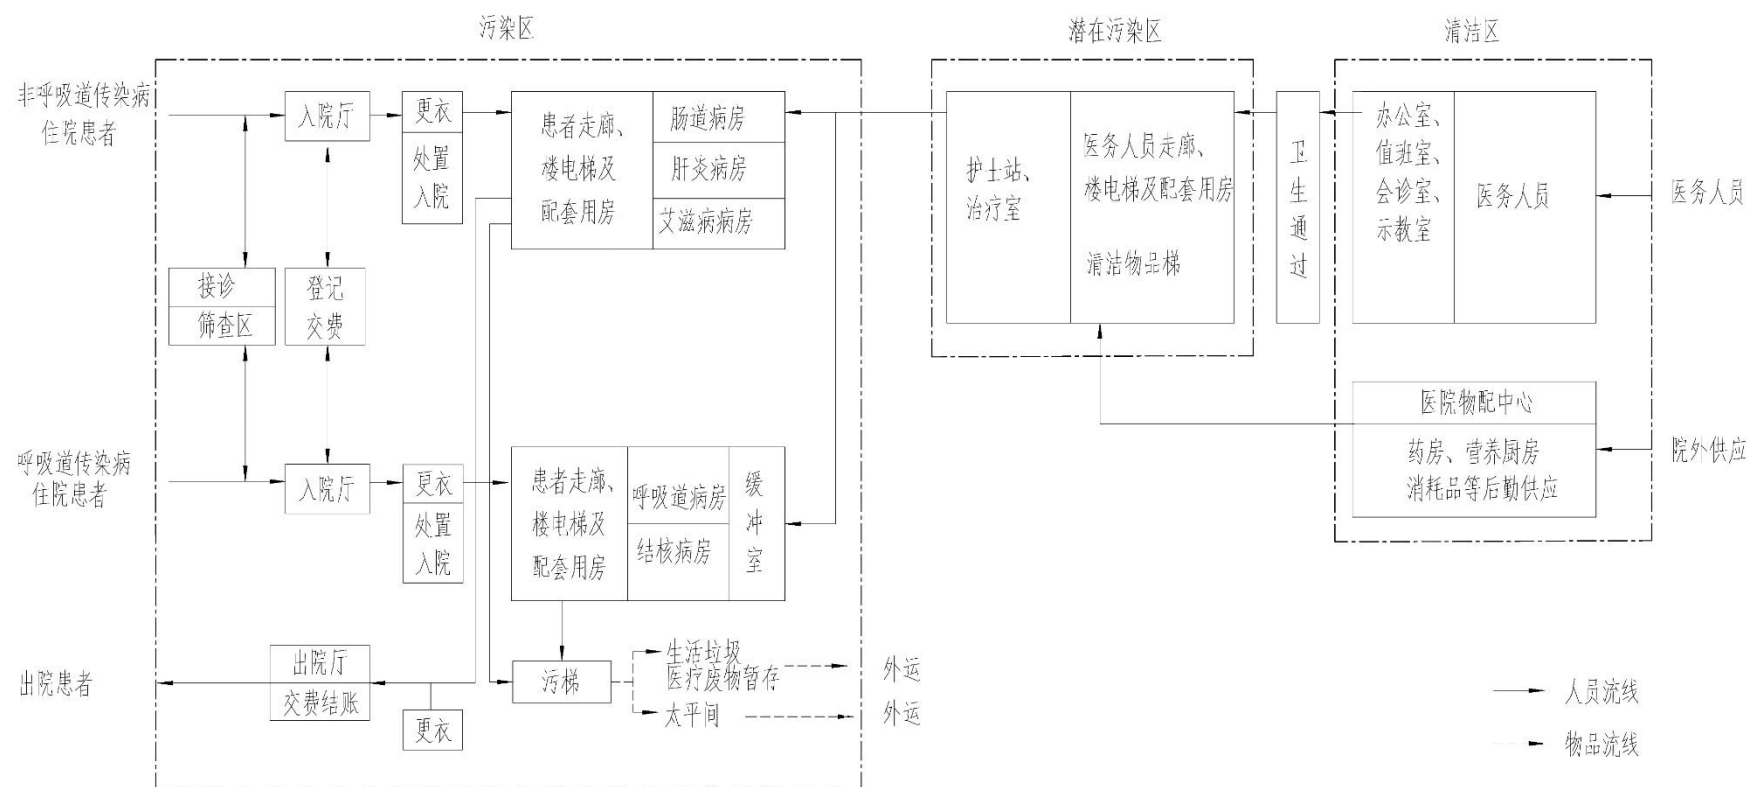


图 3.0.3 住院部基本流程图（修订征求意见稿）

4 选址与总平面	4 选址与总平面
4.1 选址	4.1 选址
4.1.2 基地选择应符合下列要求： 1 交通应方便，并便于利用城市基础设施； 2 环境应安静，远离污染源； 3 用地宜选择地形规整、地质构造稳定、地势较高且不受洪水威胁的地段； 4 不宜设置在人口密集的居住与活动区域； 5 应远离易燃、易爆产品生产、储存区域及存在卫生污染风险的生产加工区域。	4.1.2 基地选择应符合下列要求： 1 交通便利，市政配套设施比较完善； 2 环境应安静，远离污染源； 3 用地宜选择地形较规整、地势较高的地段，应满足工程地质、水文地质要求和防洪排涝的要求； 4 不宜设置在人口密集的居住与活动区域； 5 应远离易燃、易爆产品生产、储存区域及存在卫生污染风险的生产加工区域。
4.2 总平面	4.2 总平面
4.2.1 总平面设计应符合下列要求： 1 应合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织应清晰，并应避免院内感染； 2 主要建筑物应有良好朝向，建筑物间距应满足卫生、日照、采光、通风、消防等要求； 3 宜留有可发展或改建、扩建用地； 4 有完整的绿化规划； 5 对废弃物妥善处理，并应符合国家现行有关环境保护的规定。	4.2.1 总平面设计应符合下列要求： 1 应合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织应清晰，并应避免院内感染； 2 主要建筑物应有良好朝向，建筑物间距应满足卫生、日照、采光、通风、消防等要求； 3 宜留有可发展或扩建用地； 4 有完整的绿化规划； 5 对废弃物妥善处理，并应符合国家现行有关规定。

4.2.6 医院出入口附近应 <u>布</u> 置救护车冲洗消毒场地。	4.2.6 医院 <u>院区</u> 内出入口附近应 <u>设置</u> 救护车等车辆冲洗消毒场地。
5 建筑设计	5 建筑设计
5.1 一般规定	5.1 一般规定
5.1.1 新建传染病医院的主要建筑平面布置、结构形式和机电设计，应为今后发展、改造和灵活分隔创造条件。	5.1.1 新建传染病医院和综合医院 <u>传染病区</u> 的主要建筑平面布置、结构形式和机电设计，应为今后发展、改造和灵活分隔创造条件。
5.1.2 门诊、急诊和住院部等主要出入口处，应设置带雨 <u>棚</u> 的机动车停靠处，并应设置无障碍通道。	5.1.2 门诊、急诊和住院部等主要出入口处，应设置带雨篷的机动车停靠处，并应设置无障碍通道。
	<u>5.1.2A 应结合使用需求设置自助挂号、自助缴费、自助打印等服务空间。</u>
5.1.4 <u>两层的医疗用房宜设电梯，三</u> 层及 <u>三</u> 层以上的医疗用房应设电梯，且不得少于二台。 <u>当</u> 病房楼 <u>高度超过 24m</u> 时， <u>应</u> 单设专用污物梯。供 <u>病人</u> 使用的电梯和污物梯，应采用专用病床规格电梯。	5.1.4 二层及二层以上的医疗用房应设电梯，且不得少于二台。 <u>两层及两层以上的病房楼宜单设专用污物梯。供患者使用的电梯和污物梯，应采用专用病床规格电梯。</u>
5.1.5 150 床以下传染病医院或病区，受条件限制无法设置电梯时，宜设置输送 <u>病人</u> 及物品的坡道，坡度应按无障碍要求设计，并应采 <u>用</u> 防滑措施。	5.1.5 150 床以下 <u>且层数三层或三层以下</u> 传染病医院或病区，受条件限制无法设置电梯时，宜设置输送患者及物品的坡道，坡度应按无障碍要求设计，并应采取防滑措施。
5.1.8 <u>半数以上的病房，应</u> 获得良好 <u>日</u> <u>照</u> 。	5.1.8 病房宜结合当地气候特点，获得良好朝向。

5.1.9 门诊、急诊和病房，宜充分利用自然通风和天然采光。	5.1.9 门诊、急诊和病房 <u>区域</u> ，宜充分利用自然通风和天然采光。
5.1.10 在自然通风条件下，室内净高应符合下列规定： 1 诊 <u>查</u> 室、病房不应低于 2.80m； 2 医技科室不应低于 3.00m。	5.1.10 室内净高宜符合下列规定： 1 诊室、病房不应低于 2.80m； 2 医技科室不应低于 3.00m。
5.1.11 医疗用房噪声环境要求应为： 病房的允许噪声级（A 声级）昼间应小于或等于 40dB，夜间应小于或等于 35dB；隔墙与楼板的空气声的计权隔声量应大于或等于 45dB，楼板的计权标准撞击声压级应小于或等于 75dB。	5.1.11 医疗用房的允许噪声级和隔声，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规定。
5.1.13 卫生间的设置应符合下列规定： 1 患者使用的卫生间隔间的平面尺寸，不应小于 1.10m×1.40m，门应朝外开，门扇应能里外开启； 2 患者使用的坐式大便器坐圈宜采用不易被污染、易消毒的马蹄式坐圈，蹲式大便器宜采用“下卧式”感应冲水的大便器，大便器旁应装置助力拉手； 3 卫生间应设前室， <u>病人</u> 使用的公 <u>用</u> 卫生间宜采用不设门扇的迷宫式前室，并应配备非手动开关龙头的洗手	5.1.13 卫生间的设置应符合下列规定： 1 患者使用的卫生间隔间的平面尺寸，不应小于 1.10m×1.50m，门应朝外开，门扇应能里外开启； 2 患者使用的坐式大便器坐圈宜采用不易被污染、易消毒的马蹄式坐圈，蹲式大便器宜采用“下卧式”感应冲水的大便器，大便器旁应装置助力拉手； 3 <u>公共</u> 卫生间应设前室， <u>患者</u> 使用的公共卫生间宜采用不设门扇的迷宫式前室，并应配备非手动开关龙头的洗手盆；

盆； 4 采用室外卫生间时，宜用连廊与门诊、病房楼相接； 5 男、女公共卫生间应各设一个无障碍隔间或另设一间无性别无障碍卫生间； 6 无障碍专用卫生间和公共卫生间的无障碍设施与设计的要求，应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定； 7 卫生间应设输液吊钩。	4 采用室外卫生间时，宜用连廊与门诊、病房楼相接； 5 无障碍卫生间可兼做无性别卫生间； 6 无障碍专用卫生间和公共卫生间的无障碍设施与设计的要求，应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019的有关规定； 7 患者使用的卫生间应设输液吊钩。
	5.1.14 新建、扩建传染病医院和传染病区，宜预留保障系统空间及设备容量。
	5.1.15 机电管道穿越不同生物安全等级，及清洁区、潜在污染区和污染区的功能区域时，不同分区处楼板、墙体应采取密封措施，防止不同空间的空气相互渗透，连通不同分区墙体上的开孔应采用强化密封措施，并应符合下列规定： 1 管道穿越楼板和墙处设置套管，实施密封； 2 管道与套管之间的缝隙应采用柔性材料填充密实。
5.2 门诊部	5.2 门诊部
5.2.2 接诊区可在门诊部靠近入口处	5.2.2 筛查区可在门诊部靠近入口处设置，也可与急诊部合并设立。

设置，也可与急诊部合并设立。	
5.2.3 用房设置应符合下列要求： 1 公共部分应设置门厅、挂号处、问讯处、病历室、划价收费处、中西药房、候诊处、采血室、检验室、输液室、注射室、门诊办公室、卫生间等设施； 2 各科应设置诊查室、治疗室、护士站、值班更衣室、污洗室、杂物贮藏室、卫生间等； 3 可设置换药室、处置室、清创室、X线检查室和功能检查室等。	5.2.3 用房设置应符合下列要求： 1 应设置门厅、挂号处、问讯处、病历室、划价收费处、中西药房、候诊处、采血室、检验室、输液室、注射室、门诊办公室、卫生间等设施； 2 各科应设置诊室、治疗室、护士站、值班更衣室、污洗室、贮藏室、卫生间等； 3 可设置换药室、处置室、清创室等。
5.2.5 平面布局中，病人候诊区应与医务人员诊断工作区分开布置，并应在医务人员进出诊断工作区出入口处为医务人员设置卫生通过室。	5.2.5 平面布局中，患者候诊区应与医务人员诊断工作区分开布置。
5.2.6 接诊区、筛查区应单设医务人员卫生通过室。	5.2.6 接诊区、筛查区可根据需要单设医务人员卫生通过室。
5.3 急诊部	5.3 急诊部
5.3.2 急诊部入口处应设置筛查区（间），并应在急诊部入口毗邻处设置隔离观察病区或隔离病室。	5.3.2 急诊部入口处应设置预检筛查区（间），并应在急诊部入口毗邻处设置留观护理单元或留观病房。
5.3.3 急诊用房设置应符合下列要求： 1 应设置接诊分诊台、诊室、抢救室、抢救监护室、医护人员办公室、更衣室、缓冲室、卫生间、污洗室、杂物	5.3.3 急诊用房设置应符合下列要求： 1 应设置接诊分诊台、诊室、抢救室、抢救监护室、医护人员办公室、更衣室、卫生间、污洗间、污物间、库房等；

物贮藏室等； 2 可独立设挂号、收费、病案、药房、检验及按功能要求配置的医学影像检查等用房。	2 可独立设挂号、收费、病案、药房、检验及按功能要求配置的医学影像检查、留观病房等用房。
5.3.4 快速抢救区及一般急诊区应按病人救治危急程度分设。	5.3.4 抢救区及一般急诊区应按患者救治危急程度分设。
5.3.5 隔离观察病区或病室应全部按 1 床间安排，其床位规模应由当地卫生行政主管部门核定。	5.3.5 留观病房宜按 1 床间安排，其床位规模应由当地卫生行政主管部门核定。
	5.3.6 急诊部可根据使用需求设置负压病房，并设置相应的配套用房。
5.4 医技科室	5.4 医技科室
5.4.1 医学影像科设置应符合下列要求： 1 其位置宜方便门诊、急诊及住院病人使用； 2 平面布置应区分病人等候检查区与医务人员诊断工作区，并应在医务人员进出诊断工作区设置卫生通过室； 3 其用房应包括各类检查机房、X线透视室、照相室、CT 室、控制室、等候室、登记存片室、观片室、暗室、PACS 机房、医生办公室、技师办公室等功能用房和卫生间； 4 供呼吸道传染病病人使用的一	5.4.1 医学影像科设置应符合下列要求： 1 其位置宜方便门诊、急诊及住院患者使用； 2 平面布置应区分患者等候检查区与医务人员诊断工作区； 3 其用房应包括各类医学影像检查机房、控制室、等候室、登记存片室、PACS 机房、医生办公室、技师办公室等功能用房和卫生间； 4 供呼吸道传染病患者使用的一般影像检查室应分开独立设置；与其他传染病患者共同使用的大型影像检查室，应合理规划不同患者流线，避免交叉感染，宜为各检查室设 2 间～3 间更衣小间。

般影像检查室可分开独立设置；与其他传染病病人共同使用的大型影像检查室，宜为各检查室设2间~3间更衣小间。	
5.4.2 功能检查室设置应符合下列要求： 1 其位置宜方便门诊、急诊及住院病人使用； 2 平面布置应区分病人等候检查区与医务人员诊断工作区，并应在医务人员进出诊断工作区处设置卫生通过室； 3 其用房应包括各类功能检查室、医护办公室和卫生间等； 4 供呼吸道传染病病人使用的常规检查室，可分开独立设置。	5.4.2 功能检查室设置应符合下列要求： 1 其位置宜方便门诊、急诊及住院患者使用； 2 平面布置应区分患者等候检查区与医务人员诊断工作区； 3 其用房应包括各类功能检查室、医护办公室和卫生间等； 4 供呼吸道传染病患者使用的常规检查室，应分开独立设置。
5.4.3 血库设置应符合下列要求： 1 宜自成一区，并邻近化验科、手术部； 2 应由贮血间、配血间、发血间、清洗间、灭菌消毒间、工作人员更衣室、卫生间等组成，应配置发血化验核查小间，贮血与配血应分成独立小间。	5.4.3 输血科设置应符合下列要求： 1 宜自成一区，并邻近检验科、手术部； 2 应由贮血间、配血间、发血间、清洗间、消毒间、工作人员更衣室、卫生间等组成，应配置发血化验核查小间，贮血与配血应分成独立小间。
5.4.4 中心（消毒灭菌）供应室设置应符合下列要求：	5.4.4 消毒供应中心（CSSD）设置应符合下列要求：

1 宜自成一区，靠近手术部布置并与该部有直接联系通道； 2 应包括收件、分类清洗、敷料制作、组装打包、灭菌、质检、无菌储存、一次性用品存放、器械存放、办公、发放等功能用房和卫生间等； 3 按洁净区、清洁区、污染区分区布置，并应按生产加工单向工艺流程布置； 4 应为进入洁净区与清洁区的工作人员分别设置卫生通过室； 5 气体灭菌室可与中心供应室合并设置，其位置宜靠外墙。	1 宜自成一区，靠近手术部布置并与该部有直接联系通道； 2 应包括收件、分类清洗、敷料制作、组装打包、灭菌、质检、无菌储存、一次性用品存放、器械存放、办公、发放等功能用房； 3 应按生产加工单向工艺流程布置； 4 气体灭菌室可与中心供应室合并设置，其位置宜靠外墙。
5.4.5 手术部设置应符合下列要求： 1 手术部设计应按现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333 的有关规定执行； 2 宜自成一区，与急诊部、外科手术相关的病区相近，并宜与中心供应室、血库、病理科联系方便； 3 其用房应包括污染手术室（负压手术室）、换床间、无菌手术室、刷手处（池）、麻醉准备间、术后苏醒间、男女卫生通过室（更衣、淋浴、卫生间）、无菌敷料室、器械仪器室、家属等候室、谈话室、冰冻切片间、标本传送间、污	5.4.5 手术部设置应符合下列要求： 1 洁净手术部设计应按现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333 的有关规定执行； 2 宜自成一区，与急诊部、外科手术相关的病区相近，并宜与消毒供应中心、血库、病理科联系方便； 3 其用房应包括手术室、换床间、无菌手术室、刷手处（池）、麻醉准备间、术后苏醒间、男女卫生通过室（更衣、淋浴、卫生间）、无菌敷料室、器械仪器室、家属等候室、谈话室、冰冻切片间、标本传送间、污物暂存间等。有教学任务的医院可在手术部办公区

物暂存间等。有教学任务的医院可在手术部办公区或手术部外设置示教室。	或手术部外设置示教室； 4 负压手术室应相对独立，自成一区，应有独立的患者入口、缓冲室和污物室。
5.4.6 药剂科设置应符合下列要求： 1 宜自成一区，并应与住院部联系方便； 2 250 床及以下门诊与住院部的药剂科可合设，400 床及以上宜分设； 3 其用房应包括发药处、调剂处、配剂处、中成药库、中草药库、西药库、贵重及控制药品库、办公室、值班室、更衣室等功能用房和卫生间等，非处方药房宜设于院外； 4 静脉输液配药室的设置，应符合国家现行有关药品生产规范的要求。	5.4.6 药剂科设置应符合下列要求： 1 应自成一区，并应与住院部联系方便； 2 其用房应包括发药处、调剂处、配剂处、中成药库、中草药库、西药库、贵重及控制药品库、办公室、值班室、更衣室等功能用房和卫生间等； 3 静脉输液配药室的设置，应符合国家现行有关规范的要求。
5.4.7 检验科设置应符合下列要求： 1 应自成一区，并应与门诊及住院部联系方便； 2 承担高度生物危险等级的 ABSL-3、ABSL-4 传染病检验与研究时，检验科设计应按现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346 的有关规定执行； 3 其用房应包括临床检验、生化	5.4.7 检验科设置应符合下列要求： 1 应自成一区，并应与门诊及住院部联系方便； 2 涉及病原微生物实验室应按现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346 的有关规定执行； 3 其用房应包括临床检验、生化免疫、微生物、细胞、细菌、病毒、血液实验、洗涤消毒、试剂室、材料库、值班、化验、LIS 办公、检查标本暂存、

免疫、微生物、细胞、细菌、病毒、血液实验、洗涤消毒、试剂室、材料库、值班、化验、LIS 办公、检查标本暂存、废弃物暂存等功能用房； 4 生化免疫、病毒、细菌室应设生物安全通风柜、橱； 5 细菌检验室的接种与培养实验室应设传递窗，并应设专用洗涤池； 6 应在检验工作区合适位置布置紧急冲淋龙头及密闭型排水地漏； 7 应在检验工作区出入口处分别设置男女医务人员卫生通过室。	废弃物暂存等功能用房； 4 生化免疫、病毒、细菌室应设生物安全柜； 5 细菌检验室的接种与培养实验室应设传递窗，并应设专用洗涤池； 6 应在检验工作区合适位置布置手卫生设施、洗眼器、紧急冲淋龙头及密闭型排水地漏。
5.4.8 病理科设置应符合下列要求： 1 宜自成一区，与手术部联系方便，并宜设置运送病理检验废弃物的对外安全通道； 2 病理解剖室宜与太平间相邻布置； 3 应在病理科工作区出入口处设置男女卫生通过室； 4 其用房应包括收件、取材、冷冻切片、脱水染色、脱腊包埋、镜检、洗涤消毒、办公等功能用房； 5 病理解剖用房应按现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346 的有关规定执行。	5.4.8 病理科设置应符合下列要求： 1 宜自成一区，与手术部联系方便，并宜设置运送病理检验废弃物的对外安全通道； 2 病理解剖室宜与太平间相邻布置； 3 其用房应包括收件、取材、冷冻切片、脱水染色、脱腊包埋、镜检、洗涤消毒、医疗废物暂存处、办公等功能用房； 4 涉及病原微生物实验室应按现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346 的有关规定执行。

5.5 住院部	5.5 住院部
5.5.2 平面布置应划分污染区、<u>半污染区</u>与清洁区，并应<u>划分</u>洁污人流、物流通道。	5.5.2 平面布置应划分污染区、<u>潜在污染区</u>与清洁区，并应<u>规划</u>洁污人流、物流通道。
5.5.3 住院部应根据收治的传染病种类分设不同病区。综合医院传染病区可分设呼吸道病区、肠道<u>消化道</u>病区。150床以上传染病医院除应设置呼吸道病区、肠道<u>消化道</u>病区外，也可根据规模分别设置肝炎病区、肺结核病区、艾滋病病区以及其他病区。	5.5.3 住院部应根据收治的传染病种类分设不同病区。综合医院传染病区可分设呼吸道病区、肠道病区<u>等</u>。150床以上传染病医院除应设置呼吸道病区、肠道病区外，也可根据规模分别设置肝炎病区、肺结核病区、艾滋病病区以及其他病区。
5.5.4 住院部用房应包括入院厅、入院登记办理处、出院厅、交费结账处、医疗保险办公室、<u>病人</u>住院接诊<u>处</u>、<u>病人</u>入院更衣室、财务会计室、<u>病人</u>卫生间、医务人员更衣室和卫生间。有教学任务的医院可设置示教室。 每个病区应包括带卫生间病房、<u>重症监护室</u>、<u>医生办公室</u>、<u>护士办公室</u>、<u>护士站</u>、<u>处置室</u>、<u>治疗室</u>、<u>值班室</u>、<u>被服库</u>、<u>备餐兼开水间</u>等用房，宜设置<u>病人</u>活动室。	5.5.4 住院部用房应包括入院厅、入院登记办理处、出院厅、交费结账处、医疗保险办公室、<u>患者</u>住院接诊区、财务会计室、<u>患者</u>卫生间、医务人员更衣室和卫生间。有教学任务的医院可设置示教室。 每个病区应包括带卫生间病房、<u>抢救室</u>、<u>医生办公室</u>、<u>护士办公室</u>、<u>护士站</u>、<u>处置室</u>、<u>治疗室</u>、<u>值班室</u>、<u>被服库</u>、<u>备餐兼开水间</u>、<u>污洗间</u>、<u>污物间</u>等用房，宜设置<u>患者</u>活动室。
5.5.6 不同类传染病<u>病人</u>应分别安<u>排</u>在不同病区。	5.5.6 <u>呼吸道和非呼吸道传染病患者</u>、<u>及不同类呼吸道传染病患者</u>应分别安置在不同病区。

5.5.7 各病区应设 1 床间、2 床间或多床间。病房设置应符合下列要求： 1 病床的排列应平行于有采光窗的墙面，单排不宜超过 3 床，双排不宜超过 6 床； 2 平行的两床间净距不应小于 0.80m，靠墙病床床沿与墙面的净距不应小于 0.60m； 3 单排病床通道净宽不应小于 1.10m，双排病床（床端）通道净宽不应小于 1.40m； 4 各病房均应附设含大便器、淋浴器、脸盆的卫生间； 5 病房门应<u>直接开向</u>走道； 6 抢救室宜靠近护士站； 7 病房门净宽不应小于 1.10m，门扇<u>应</u>设观察窗； 8 病房走道两侧墙面应设置靠墙扶手及防撞设施。	5.5.7 各病区应设 1 床间、2 床间或多床间。病房设置应符合下列要求： 1 病床的排列应平行于有采光窗的墙面，单排不宜超过 3 床，双排不宜超过 6 床； 2 平行的两床间净距不应小于 0.80m，靠墙病床床沿与墙面的净距不应小于 0.60m； 3 单排病床通道净宽不应小于 1.10m，双排病床（床端）通道净宽不应小于 1.40m； 4 各病房均应附设含大便器、淋浴器、脸盆的卫生间，<u>应在大便器、淋浴器适宜位置设置助拉手</u>； 5 病房门应<u>设置与走道直接连通的门</u>； 6 抢救室宜靠近护士站； 7 病房门净宽不应小于 1.10m，门扇<u>宜</u>设观察窗； 8 病房走道两侧墙面应设置靠墙扶手及防撞设施。
5.5.8 住院部应根据需要设置负压病房区和重症监护<u>病房</u>（ICU）<u>隔离负压小间</u>。	5.5.8 住院部应根据需要设置负压病房区和重症监护<u>护理单元</u>（ICU）。
	<u>5.5.8A 护理单元应按传染病医疗流程进行布局，划分清洁区、潜在污染区、污染区。</u>
	<u>5.5.8B 根据需要设置 I 级、II 级负压</u>

	病房，当Ⅰ级、Ⅱ级负压病房组合设置时，Ⅱ级负压病房应布置在护理单元尽端，相对独立，自成一区，走廊上应设隔离门。
5.5.9 呼吸道传染病 病区 ，在医务人员走廊与病房之间应设置缓冲 前 室，并应设置非手动式或自动感应龙头洗手池， 过道墙上应设置双门密闭式 传递窗。	5.5.9 呼吸道传染病 护理单元 ，在医务人员走廊与 负压病房 之间应设置缓冲室，并应设置非手动式或自动感应龙头洗手池， 负压病房与医务人员走廊之间宜设置观察窗和物品传递窗，物品传递窗应采用双门密闭联锁传递窗。
	5.5.9A 负压病房缓冲室开向病房和医护走廊的门不得同时开启。供患者使用的负压病房的房门，净宽应满足病床出入的要求。负压病房的窗户，应由医护人员控制开启。
	5.5.9B Ⅱ级负压病房宜采用单人病房，每间病房应设独立缓冲室。Ⅱ级负压病房内病床与平行墙面的净距不宜小于 1.2m；病床通道净宽不宜小于 1.4m。
5.5.10 各病区备餐间 宜划分成清洁和污染小间，清洁和污染小间应设传递窗。采用一次性餐具时 ，备餐间可设于清洁区， 不设分隔 ，并在污染区设置残食收集暂存间。	5.5.10 各病区 宜设置 备餐间，备餐间可设于清洁区，并在污染区设置残食收集暂存间。
5.6 重症监护 病区	5.6 重症监护 护理单元
5.6.2 呼吸道传染病重症监护 病区应	5.6.2 呼吸道传染病重症监护 病区宜

采用单床小隔间布置方式，非呼吸道传染病的重症监护病区可按多床大开间和单床小隔间组合布置。	采用单床小隔间布置方式，非呼吸道传染病的重症监护病区可按多床大开间和单床小隔间组合布置。
5.6.3 重症监护病区应在其出入口处设置缓冲间。	5.6.3 重症监护病区应在其出入口处设置卫生通过区。
5.6.4 用房应包括缓冲间、重症监护病区（含多床大开间和单床小隔间）、护士站、处置室、仪器间、药品间、值班室、更衣室、卫生间、污洗间、家属等候室等。	5.6.4 用房应包括缓冲室、重症监护病区（含多床大开间和单床小隔间）、护士站、处置室、治疗室、仪器间、药品间、值班室、更衣室、卫生间、污洗间、家属等候室等。
	5.6.6 负压重症监护护理单元应自成一区，设置患者独立出入口。
5.7 保障系统	5.7 保障系统
5.7.1 洗衣房设置应符合下列要求： 1 应按衣服、被单的洗涤、消毒、烘干、折叠加工流程布置，污染的衣服、被单接受口与清洁的衣服、被单发送口应分开设置； 2 污染区应包括收件分类间、消毒灭菌间、洗涤间等，清洁区应包括洗间、衣单存放库房、发放室、办公室、更衣间和卫生间等； 3 污染的衣服、被单应由专门容器或专用包裹收集，在清洗加工前应先行消毒灭菌； 4 有条件的医院宜选配双门式洗甩两用工业洗衣机。	5.7.1 洗衣房应设置办公区域和工作区域，相对独立，分设出入口，并应符合下列要求： 1 应按被服的洗涤、消毒、烘干、折叠加工流程布置，污染的衣服、被单接受口与清洁的衣服、被单发送口应分开设置； 2 污染区应包括收件分类间、消毒灭菌间、洗涤间等，清洁区应包括烘干间、熨烫修补折叠间、衣单存放库房、发放室、办公室、更衣间和卫生间等； 3 污染的衣服、被单应由专门容器或专用包裹收集，在清洗加工前应先行消毒灭菌； 4 具有高生物安全风险污染物的

	被服应分别收集灭菌后处理。
5.7.2 营养膳食科设置应符合下列要求： 1 宜靠近<u>病区</u>，并宜设置向<u>病区</u>发送餐食以及接受运输外购原料半成品的通道； 2 用房应包括过磅间、主食库、副食库、调味品库、主食粗细加工间、副食粗细加工间、特种餐饮加工间、营养师室、财会室、员工更衣淋浴室和卫生间等； 3 食品加工要求应符合食品加工卫生防疫要求，主副食、生熟食物应分区布置，应采取防蝇防鼠措施以及排油烟、油污收集措施。	5.7.2 营养膳食科设置应符合下列要求： 1 宜靠近<u>住院部</u>，并宜设置向<u>护理单元</u>发送餐食以及接受运输外购原料半成品的通道； 2 用房应包括过磅间、主食库、副食库、调味品库、主食粗细加工间、副食粗细加工间、特种餐饮加工间、营养师室、财会室、员工更衣淋浴室和卫生间等； 3 食品加工要求应符合食品加工卫生防疫要求，主副食、生熟食物应分区布置，应采取防蝇防鼠措施以及排油烟、油污收集措施。
5.7.3 太平间设置应符合下列要求： 1 宜设置于住院楼地下室或独立建造，并应与运尸通道有方便联系； 2 <u>应</u>设置停尸间、告别室、病理解剖间、标本存放间、化妆间、卫生间、值班室、更衣室、器械洗涤消毒间、工作人员卫生通过室等； 3 设告别室时，宜用玻璃隔断划分死者与告别者空间，并应设化妆间和告别人员卫生间； 4 存尸应有冷藏设施，最高一层存尸抽屉的下沿高度不宜大于 1.30m。	5.7.3 太平间设置应符合下列要求： 1 宜设置于住院楼地下室或独立建造，并应与运尸通道有方便联系； 2 宜设置停尸间、告别室、病理解剖间、标本存放间、化妆间、卫生间、值班室、更衣室、器械洗涤消毒间、工作人员卫生通过室等； 3 设告别室时，宜用玻璃隔断划分死者与告别者空间，并应设化妆间和告别人员卫生间； 4 存尸应有冷藏设施，最高一层存尸抽屉的下沿高度不宜大于 1.30m。
5.7.4 医疗废弃物暂存间应设置围墙	5.7.4 <u>医疗废物应予以收集暂存，外运</u>

与其他区域相对分隔，位置应位于院区下风向处。	<u>处理。</u> 医疗废弃物暂存间应设置围墙与其他区域相对分隔，位置应位于院区下风向处。
5.8 室内装修和其他要求	5.8 室内装修和其他要求
5.8.6 建筑应符合 <u>无障碍设计要求</u> 。	5.8.6 建筑应符合 <u>现行标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019</u> 的有关规定。
6 给水排水、污水处理 <u>和消防</u>	6 给水排水、污水处理
6.1 给水	6.1 给水
	<u>6.1.1A 医院给水和热水系统设计应满足节水的要求，并应符合下列规定：</u> <u>1 应采取三级计量措施，如冷却塔补水、锅炉用水、纯水制备、医技、厨房、各种医疗用水等重点用水末端设施应设置三级计量；</u> <u>2 卫生器具应采用节水器具，且大便器的冲洗水量应满足排泄物输送排放的要求；</u> <u>3 应采取系统节水措施；</u> <u>4 应采取循环循序节水措施，空调冷却循环水系统的浓缩倍数不应小于3；</u> <u>5 纯水和优质饮用水制备浓水不应大于30%。</u>
6.1.2 医院生活用水定额应符合表6.1.2的规定。 表 6.1.2 生活用水定额	6.1.2 医院生活设计用水定额应根据<u>当地用水统计数据经分析研究确定，当无数据时，生活设计用水定额应符合表6.1.2的规定。</u> 表 6.1.2 生活设计用水定额

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/38705305500006063>