

建筑一户一档实测实量技术手册

目录

1. 砼工程	2
2. 砌体工程	6
3. 设备安装	11
4. 抹灰工程	16
5. 防水工程.....	25.....
6. 涂饰工程.....	28.....
7. 墙面饰面砖工程	32.....
8. 地面饰面砖工程	35.....
9. 室内门安装工程	39.....
10. 铝合金（或塑钢）门窗安装工程	41.....

1. 砼工程

1.1 截面尺寸偏差（砼结构）

1.1.1 指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

1.1.2 合格标准：截面尺寸偏差 $[-5, 8]$ mm


1.1.3 测量工具：5M 钢卷尺

1.1.4 测量方法和数据记录：

1.1.4.1 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸，精确至毫米。

1.1.4.2 同一墙/柱面作为 1 个实测区，每个实测区从地面向上300MM和 1500MM各测量截面尺寸 1 次，选取其中与设计尺寸偏差最大的数，作为判断该实测指标合格率的 1 个计算点。

1.1.5 示例

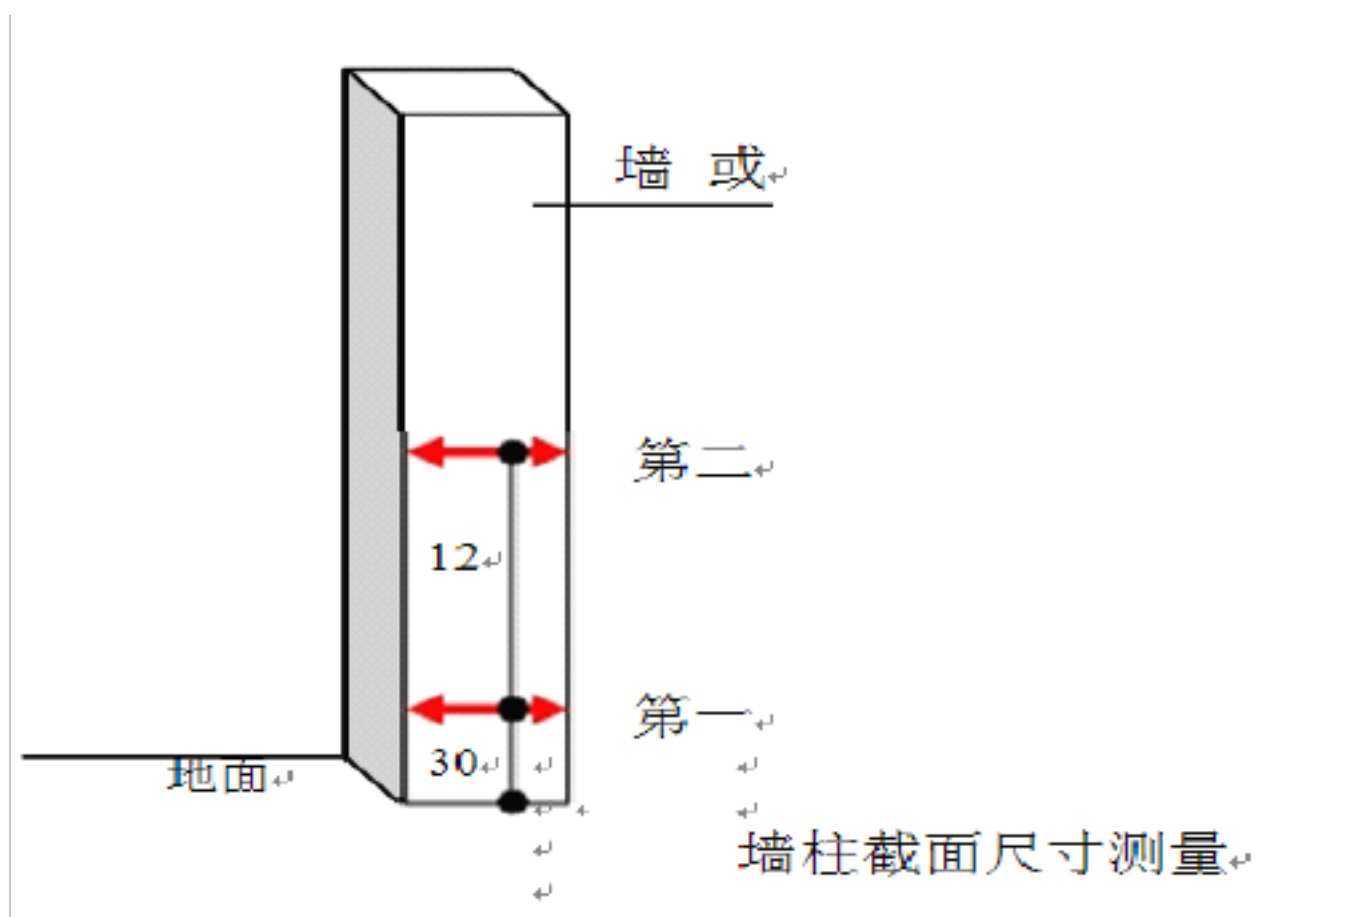

1.2 表面平整度（砼结构）

1.2.1 指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。

1.2.2 合格标准： $[0, 8]$ mm

1.2.3 测量工具：2 米靠尺、楔形塞尺

1.2.4 测量方法和数据记录：

1.2.4.1 剪力墙/暗柱：选取长边墙，任选长边墙两面中的一面 作为 1 个实测区。

1.2.4.2 当所选墙长度小于 3 米时，同一面墙 4 个角（顶部及 根部）中取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺，累计测 2 次表面平整度。跨洞口部位必测。这 2 个实测值分别作为该指 标合格率的 2 个计算点

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768006043120006133>