

受控

山东省建筑标准设计

建筑用曲线拉门


统一编号 DBJT14—2 分类号 L89J603

1 9 8 9

建筑用曲线拉门

批准部门：山东省城乡建设委员会 批准文号：鲁建设发(1989)A5号
 主编单位：山东省建筑设计院 统一编号：DBJT14-2
 实行日期：1989年12月 图集号：L89J603

主编单位负责人



主编单位技术负责人



技术审定人

设计负责人



目

序号	分图名称	页号
1	目 录	1
2	说 明	2,3
3	拼板门立面	4,5
4	拼板门基本扇	6
5	拼板门节点	7
6	银板门立面	8
7	银板门基本扇	9
8	银板门节点	10
9	胶合板、复合板门立面	11,12,13,14,15,16

录

序号	分图名称	页号
10	胶合板复合板门基本扇	17
11	胶合板 复合板门节点	18
12	曲线拉门节点详图	19
13	曲线拉门节点详图	20
14	五金数量表	21

建筑用曲线拉门

图集号 89J603
 页号 1

陈德珍	陈德珍
张根祥	张根祥

1

- 1

•

- L


L

注：1. 在门立面图中示意关闭方向，顺时针为“5”，逆时针为“6”，具体见单体设计。

2. 内、外门安装位置见单体设计平面图。

3. 第二门型的小门扇图中表示设于左边，如需设于右边时，应在门窗数量表备注栏内注明“小门扇在右边”。

4. 编号与选用：

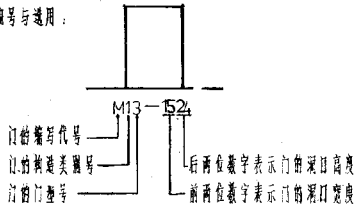

四、材料及安装要求：

1. 门框及门板木骨架选用一、二等红、白松木或材质相似的优质木材，经过常规干燥处理的，含水率不大于12%。检验、保管及成品运输，均应遵照现行国家规定办理。同付门框、架应用同一材料，木材应顺直。

2. 镶板门的门芯板，内门时可用多层胶合板或双层硬质纤维板代替。

3. 本图集以毫米为单位，节点图中所注尺寸均为净料。制成品的质量要求应符合《建筑安装工程质量管理统一评定标准》(1987试行本)办理。

4. 镶板门、镶板门的门扇凡大于890者，应在背面四角处设置铁三角，开槽与扇面镶平。

5. 门板应平整，铝合金镶边应平直，不至翘，颜色应一致。

6. 胶合板及装饰板与门板框必须加压胶接牢固，与框架结合严密，不允许脱胶。

五、安装要求：

1. 门框上框两端按图注尺寸一律加长120毫米，边框侧面做 $55 \times 115 \times 240$ 防腐燕尾榫(间距750间距)，每边不少于3块，插入墙内。




2. 门框与墙接触面应嵌填防腐，安装牢固，位置符合设计要求。

3. 导轨安装与墙和地面结合牢固，结合部位应平整、光滑。中下导轨安装正确高度，上、下导轨至合页差不大于1毫米。

4. 门扇开关灵活，运动时无震动、异响，并能在任何位置保持稳定。

5. 五金安装位置正确、固定可靠。门锁与碰锁灵活可靠，滑轮支架固定可靠，无松动。










6. 门启动拉力不超过2.2公斤，起步后拉力不超过0.8公斤，门运动中噪音一般46分贝。







系列	规格	900	1000	1500	1800	2100
		880	980	1480	1780	2080
2000	1900	45 790 45  M11-0920 M13-0920	45 890 45  M11-1020 M13-1020	45 1390 45  M11-1520 M13-1520	45 1090 45  M11-1820 M13-1820	45 1990 45  M11-2120 M13-2120
	2090	45 2040 45  M11-0921 M13-0921	 M11-1021 M13-1021	 M11-1521 M13-1521	 M11-1821 M13-1821	 M11-2121 M13-2121
2400	2390	45 1940 32 368 45  M12-0924 M14-0924	 M12-1024 M14-1024	790  M12-1524 M14-1524	890  M12-1824 M14-1824	1090  M12-2124 M14-2124

建筑用曲线拉门

图集号 L89J603

页号 4

洞口		900	1000	1500	1800	2100
净宽		880	980	1480	1780	2080
2500	2490	 45 790 45 5 2040 32 36845 M12-0925 M14-0925	 45 890 45 M12-1025 M14-1025	 45 1390 45 700 700 M12-1525 M14-1525	 45 1690 45 850 850 M12-1825 M14-1825	 45 1990 45 1000 1000 M12-2125 M14-2125
2700	2690	 57895 32 56845 5 2040 32 36845 M12-0927 M14-0927	 M12-1027 M14-1027	 790 M12-1527 M14-1527	 890 M12-1827 M14-1827	 1090 M12-2127 M14-2127

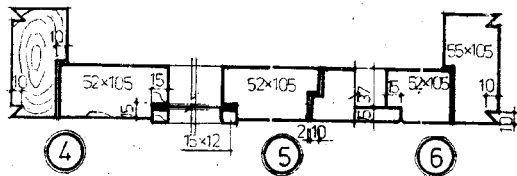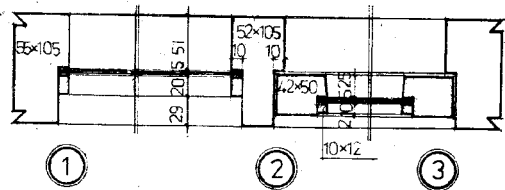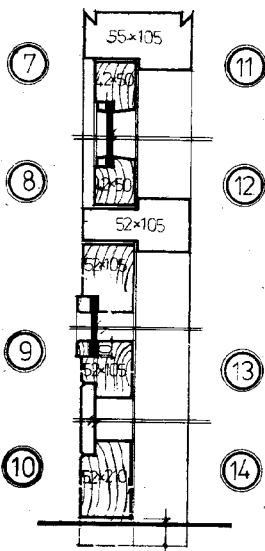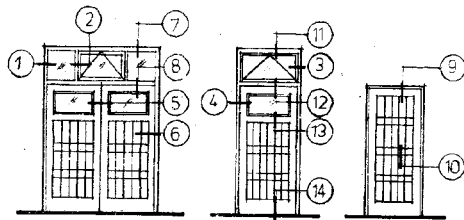

建筑用曲线拉门



门高	2700		2500		2400		2100		2000	
	2690	5 2040 32568	2490	5 2040 32368	2390	5 1940 32368	2090	5 2040 45	1990	5 1940 45
门宽	800		900		1000		1200		1500	
	790	45 700 45	880	45 790 45	980	45 880 45	1180	45 1090 45	1480	45 1390 45
门型	M21-0820 M23-0820		M21-0821 M23-0821		M21-1021 M23-1021		M21-1221 M23-1221		M21-1520 M23-1520	
	M21-1820 M23-1820		M21-2120 M23-2120		M21-2420 M23-2420		M21-2720 M23-2720		M21-3020 M23-3020	
建筑用曲线拉门										

550 700 790 850 890

1000




1940

210 105 105 105 105
316.5 1316 1388 1399.5



2040

210 105 105 105 105
316.5 1316 1388 1399.5

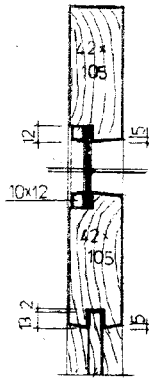


1


3

2

4



5






6

建筑用曲线拉门

图样号 189J60

页号 9

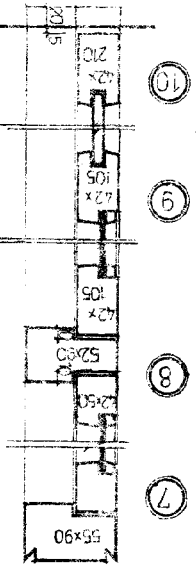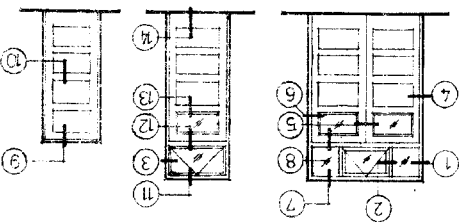

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868056140070006130>